


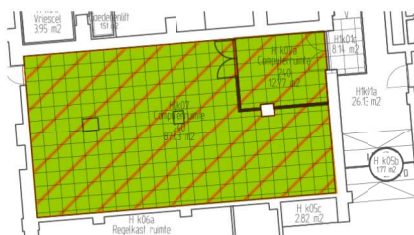
Classificatie mechanische ventilatie installatie

 Geen verblijfsruimte




Classificatie kwaliteit klimaatinstallatie

 Beperkingen o.b.v. Covid maatregelen



Bevindingen samengevat

 Voldoet na organisatorische maatregelen

Ruimte H k07 & H k07a - Kelder Computerruimte

De computerruimte is voorzien van een mechanische ventilatie-installatie. De capaciteit is dermate beperkt dat de ruimte (tijdelijk) gelijktijdig gebruikt kan worden door één persoon.

Voor de klimatisering (koeling) wordt gebruik gemaakt van computerkoelunits. De lucht wordt hiermee (decentraal) gerecirculeerd met verhoogde luchtsnelheid, waardoor het houden van de veilige afstand van 1,5 m in dit geval niet toereikend is.

Als verblijfsruimte voldoet dit derhalve niet aan bouwbesluit 2012. Omdat de ruimte geen continue bezetting kent, is de ruimte als "niet verblijfsruimte" geclassificeerd.

Bij gebruik van de ruimte de volgende maatregelen in acht nemen:

KI-02 uitschakelen unit (indien bedrijfsproces dit toelaat)

KI-03 bij hoge luchtsnelheid bezetting ruimte aanpassen naar één persoon

Verder de algemeen voorgestelde beheersmaatregelen conform rapportage d.d. 10 september 2020.


H007

project
onderdeel
opdrachtgever
projectnummer

Onderzoek aerosolen
Bouwdeel H - specifieke ruimten
Tweede Kamer
Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum
wijziging
20 november 2020
schaal
formaat
nvt
A3
tek.
pl.
RHa
BvdV





Ruimte H 316 - 3^e etage Kantoorruimte

De ruimte is voorzien van een mechanische ventilatie-installatie met voldoende capaciteit voor de reguliere bezetting en daarmee ook voor de verminderde bezetting op basis van het 1,5 m regime.


De ruimte is bovendien voorzien van een split-unit voor de klimatisering (koeling) van de ruimte. De lucht wordt hiermee (decentraal) gerecirculeerd. Bovendien zijn de lichtsnelheden vaak erg hoog, waardoor het houden van de veilige afstand van 1,5 m in dit geval niet toereikend is.

Bij gebruik van de ruimte de volgende maatregelen in acht nemen:

KI-02 uitschakelen unit (indien bedrijfsproces dit toelaat)

KI-03 bij hoge lichtsnelheid bezetting ruimte aanpassen naar één persoon


Verder de algemeen voorgestelde beheersmaatregelen conform zoals in de rapportage aangegeven.

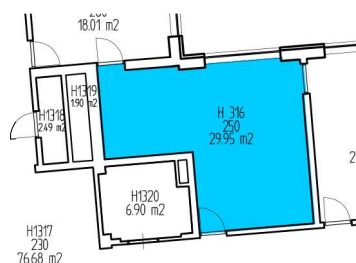

Classificatie mechanische ventilatie installatie



Voldoet aan richtlijnen RVB

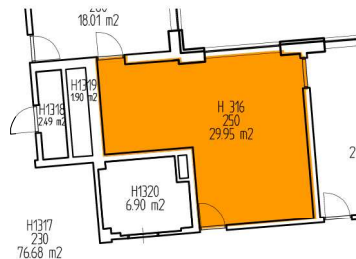

Classificatie kwaliteit klimaatinstallatie



Beperkingen o.b.v. Covid maatregelen



Bevindingen samengevat



Voldoet na organisatorische maatregelen


H008

project
onderdeel
opdrachtgever
projectnummer

Onderzoek aerosolen
Bouwdeel H - specifieke ruimten
Tweede Kamer
Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002


datum
wijziging
20 november 2020
schaal
formaat
nvt
A3
tek.
pl.
RHa
BvdV






wel LB
 debiet 25m³/h
 4x CCU recirculerend
 bezetting 2 personen
 kortstondig

wel LB
 debiet 25m³/h
 bezetting 2 personen
 kortstondig

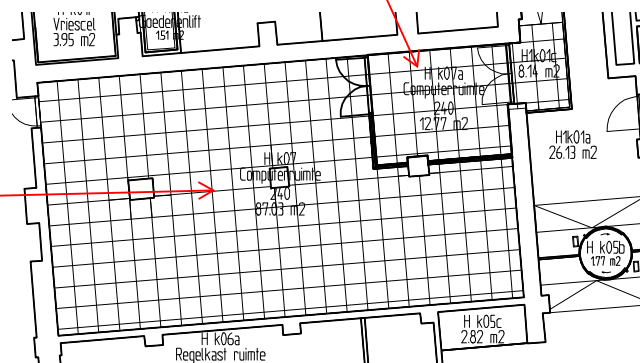

Kelder

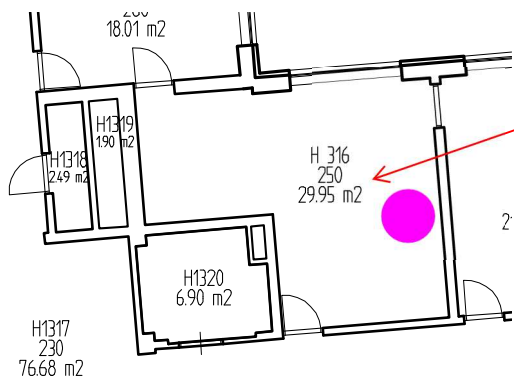

wel LB
 debiet 160m³/h
 1x split unit
 bezetting onbekend

Derde verdieping

inventarisatieblad

De opname gegevens en een korte toelichting bij de beschouwde ruimten in dit bouwdeel.

Renvooi:



Split unit airconditioner

H009

project
 onderdeel
 opdrachtgever
 projectnummer

Onderzoek aerosolen
 Bouwdeel H - specifieke ruimten
 Tweede Kamer
 Tweede Kamer der Staten Generaal
 010005_002

datum
 wijziging

20 november 2020

schaal
 formaat

nvt
 A3

tek.
 pl.

RHa
 BvdV

